



Korjaustarpeen arviointi

Korjaustarpeen arviointiin voidaan soveltaen käyttää STM:n asumisterveysohjeen perusteella laadittuja kuvaajia (RATU-kortti 1213-S), jolloin mittaajan tarvitsee tietää ulkolämpötila sekä kameralla mitattamansa pistelämpötila. Oletuksena on, että sisälämpötila on 21 C. Esimerkkinä alla tilanne, jossa ulkolämpötila on -10 C ja mitattu pistelämpötila on 15 C. Tällöin ollaan alle välttävän tason ja korjaustoimia on syytä harkita.

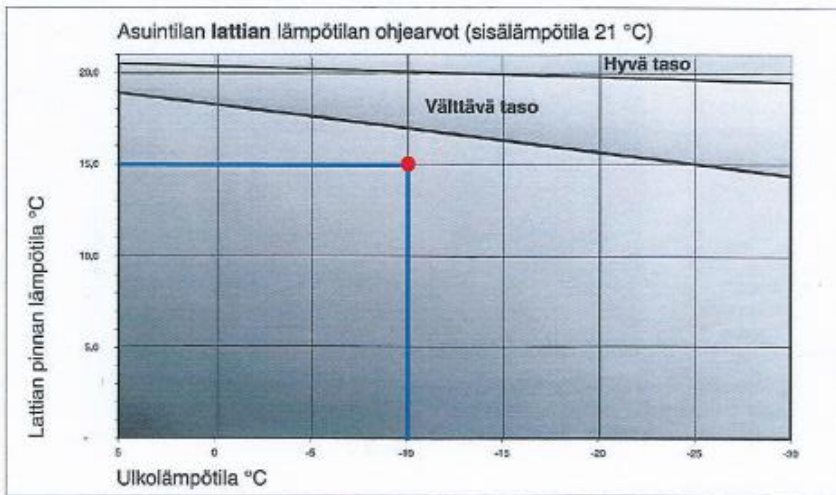


Kuva 2. Asuintilan lattian lämpötilojen tason arviointi eri ulkolämpötiloissa kun sisälämpötila on 21 °C.


Kuvaajat löytyvät seuraavilta sivuilta.

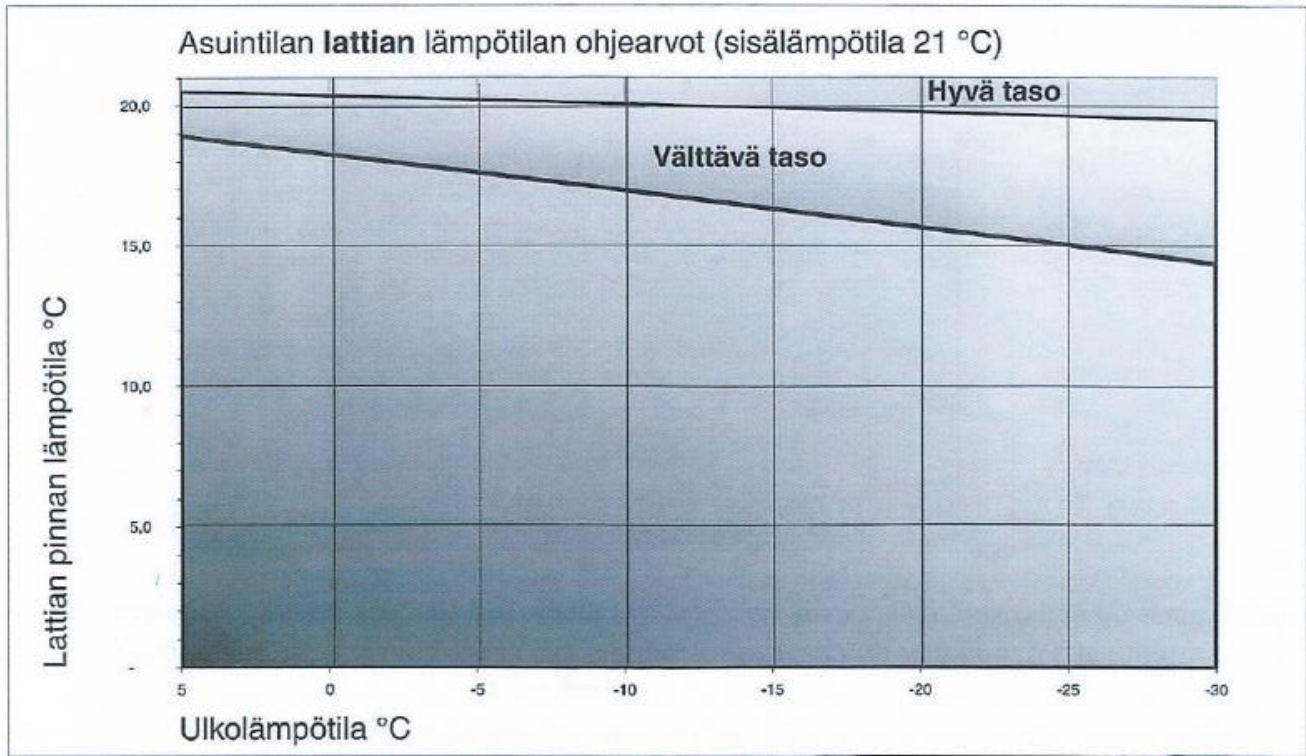

Kuva 2. Asuintilan lattian lämpötilojen tason arviointi eri ulkolämpötiloissa kun sisälämpötila on 21 °C.

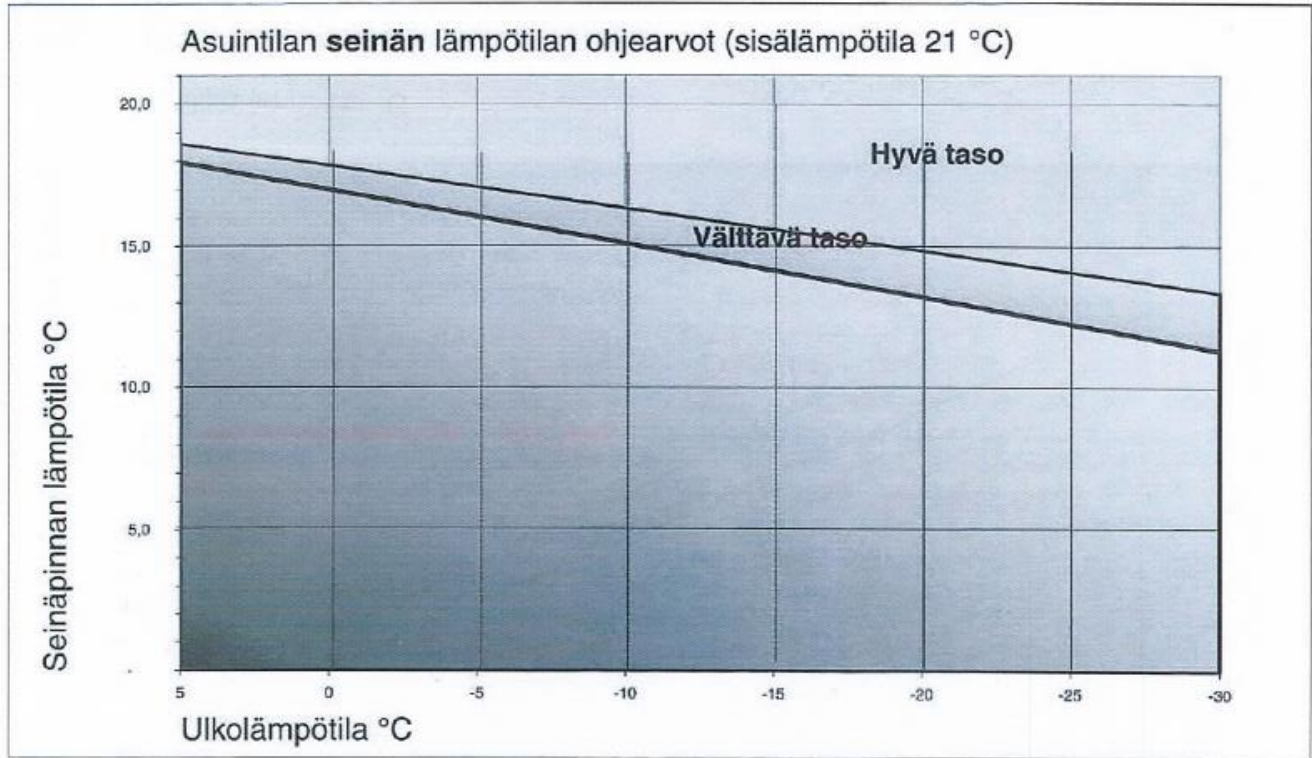

Kuva 3. Asuintilan seinien lämpötilojen tason arviointi eri ulkolämpötiloissa kun sisälämpötila on 21 °C.

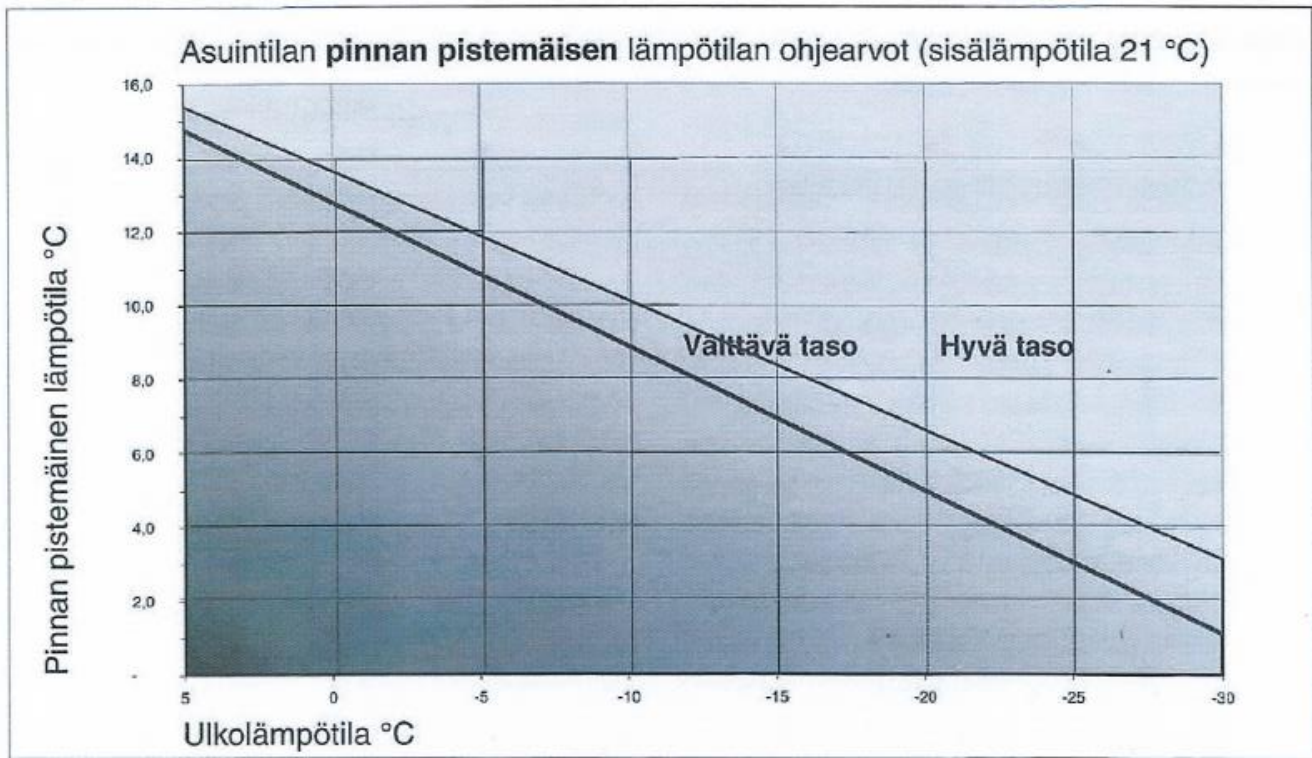

Kuva 4. Pistemäisen lämpötilan arviointi.